


Varnostne razdalje za postavitev plinohrama

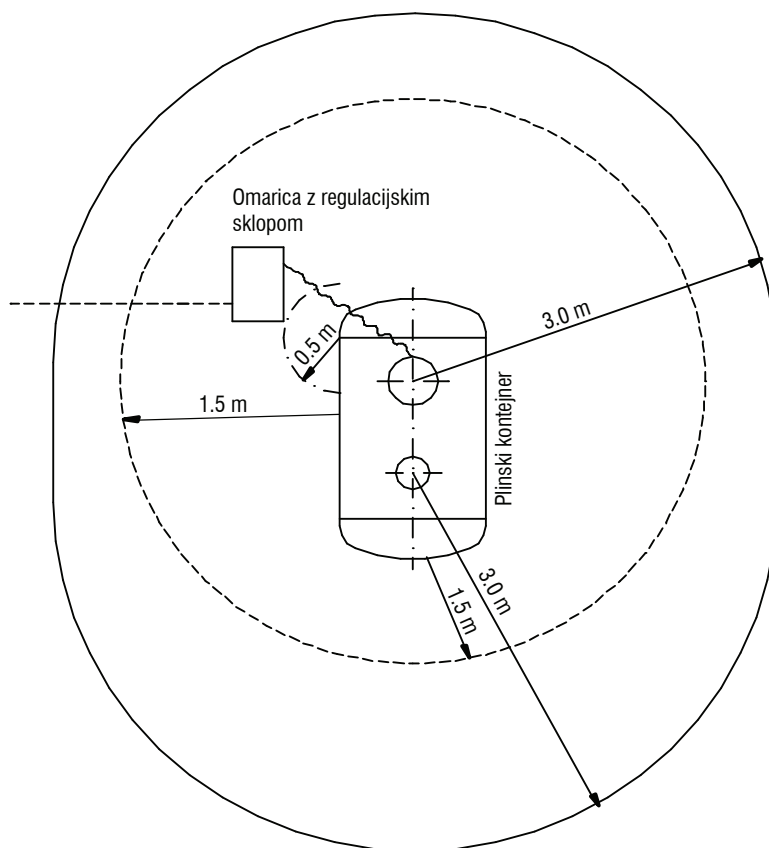

Varnostne razdalje

Varnostne razdalje se nanašajo na plašč rezervoarja in priključke rezervoarja (polnilni ventil, izpustni ventili, varnostni ventili, ...)

Razdalja (v metrih) od:

- * Odprtina lastne ali sosedne zgradbe
- * Meje sosednjega zemljišča
- * Odprti plamen, vir vžiga
- * Javna cesta, železniški tir, vodna pot
- * Odprtine pod zemljo, kleti, jaški, ... itd
- * Avtocisterna pri praznjenju

Priključkov

- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3

Plašča

- 1,5
- 1,5
- 3
- 1,5
- 1,5
- 1,5

Z VGRADNJO USTREZNEGA ZAŠČITNEGA ZIDU SE VARNOSTNE RAZDALJE LAHKO ZMANJŠAJO NA POLOVICO

- V vseh primerih je potrebno upoštevati 0,6 m praznega prostora okrog rezervoarja.
- Razdalje med posameznimi rezervoarji morajo biti najmanj 0,6 m.